Technikai adatok

Típus:
519G
519S

KAZÁN TÖLTŐ-ÜRÍTŐ GOLYÓSCSAP TÖMLŐVÉGGEL ÉS ZÁRÓKUPAKKAL

A technikai leírásban szereplő termékek mindegyike megfelel a PED 97/23/CE rendeletnek, így mentes a CE jelölés alól (25/02/2000 No. 93).

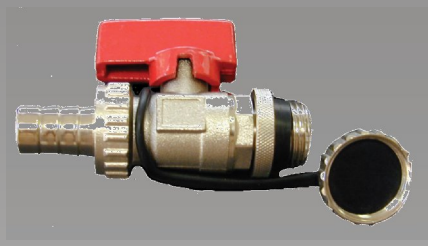

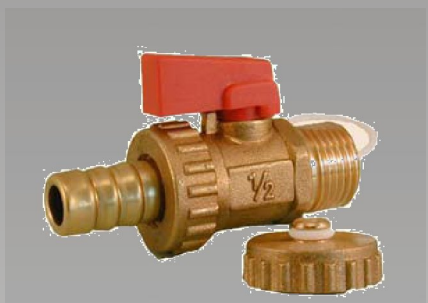

JELLEMZŐK:
-réz CW617N-UNI-EN 12165 test és zárókupak
-réz CW614N-UNI-EN 12164 golyó, küldő menet, csapszár és tömlővég
-krómozott és nikkelezett golyó gyémánthegyű szerszámmal kialakítva
-homokfúvott
-NBR O-gyűrű szár tömítés
-piros ABS kar az 519S változatnál és
piros alumínium kar az 519G változatnál
-matt krómozás az 519G változatnál
-ISO 228/1 szabvány szerinti menet

MÉRETEK

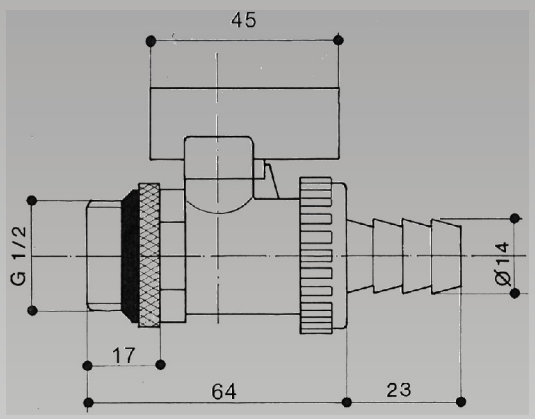

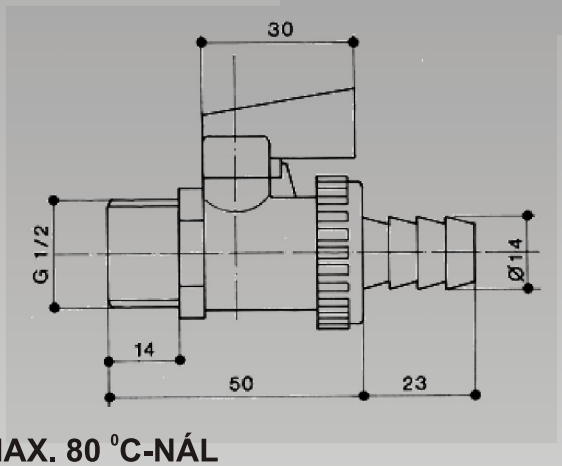

NYOMÁSÉRTÉKEK MAX. 80 °C-NÁL

Mindkét típusnál PN 10.

A fenti táblázatban szereplő hőmérséklet és nyomásértékek mellett a szelep nem veszélyes folyadékokra használható. Ezek a folyadékok nem lehetnek támadó hatásúak a rézötvözetre (sárgaréz, bronz).

Használata:
A csapot nyitott állapotban szállítjuk. A nyitás és zárás a kar 90°-os elfordításával lehetséges. Nyitott állapotban a kar a csaptesttel párhuzamos. A csap nem szabályozásra szolgál, így teljesen nyissuk ki vagy zárjuk el, mert félig nyitott állapotban a tömítés sérülhet. Fagytalanítás során a folyadék teljes kiürítéséig tartsuk a kart félig nyitott állapotban (45°), majd nyissuk ki teljesen! Nem javasolt dörzsölő hatású anyagot tartalmazó folyadékokhoz!

Importőr, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz

VL SZIVATTYÚJAVÍTÓ
IP. KER. SZOLG.BT.
H-2225 Üllő, Bimbó u. 4. Tel/fax.:06/29-320-150, 29-321-160
www.vlbt.hu info@vlbt.hu

A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! A nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyújavító Bt., Üllő, 2011